


Placering af alarmføler

NeutraSepto'r

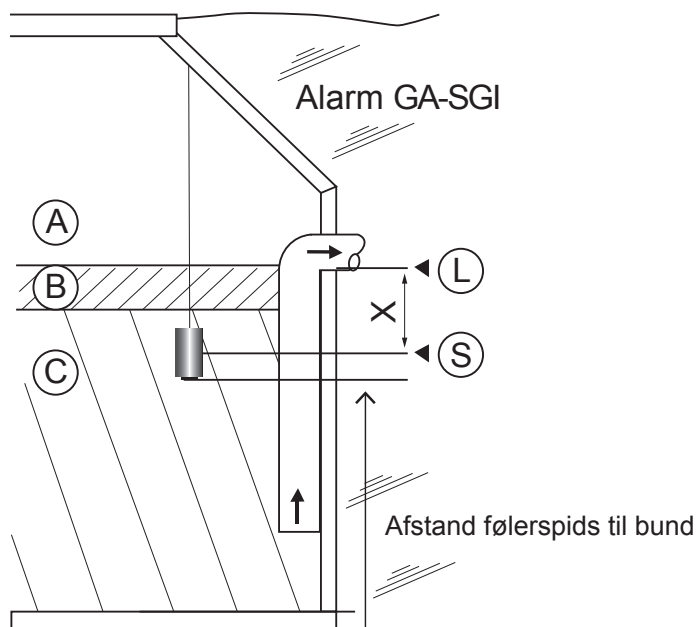

- A Luft
- B Fedt
- C Vand
- S Målepunkt føler
- L Vandspejl
- X Alarmgrænse

Placering af alarm for lagtykkelse - GA-1

Udskiller type NeutraSepto'r NS	Enhed	2	4	7	10	15	20	25	30
Fedt opsamlingsvolumen	Liter	103	160	283	411	802	802	1029	1213
Fedtlagtykkelse 100 %	mm	205	318	250	233	255	255	328	247
Føler type		GA-SGI							
Mål for føler (spids - sensorpunkt)	mm	43	43	43	43	43	43	43	43
Alarm, 70 % fyldt fedtlag (standard)	%	70	70	70	70	70	70	70	70
Spids føler til bund (70 %)	mm	314	434	672	534	578	578	978	834
Spids føler til vandspejl (70 %)	mm	186	266	218	206	222	222	272	216

GA-2

Alarmsystem til fedtudskiller med to sensorer: GA-SG1 sensor (fedtalarm-lagtykkelse) og GA-SG1-sensor (Blokering-høj væskestand) Sensor til fedtalarm installeres som ved GA-1 og blokeringssensor hænges mindst en rørdimension over vandspejl.

13.02.2024