


Placering af alarmføler

NeutraSept

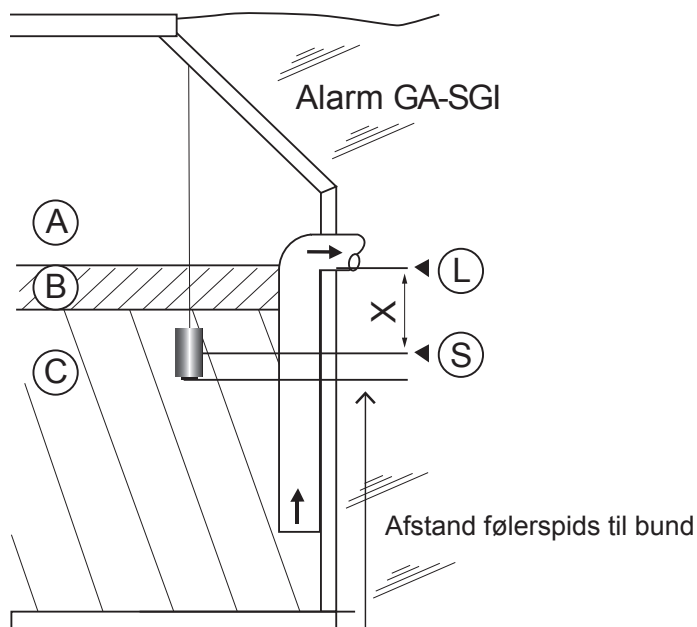

- A Luft
- B Fedt
- C Vand
- S Målepunkt føler
- L Vandspejl
- X Alarmgrænse

Placering af alarm for lagtykkelse - GA-1

Udskiller type NeutraSept NS	Enhed	2	4	7	10	15	20
Fedt opsamlingsvolumen	Liter	205	295	465	830	1295	1295
Fedtlagtykkelse 100 %	mm	261	261	263	264	264	264
Følertype		GA-SGI					
Mål for føler (spids - sensorpunkt)	mm	43	43	43	43	43	43
Alarm, 70 % fyldt fedtlag (standard)	%	70	70	70	70	70	70
Spids føler til bund (70 %)	mm	474	664	813	622	572	1022
Spids føler til vandspejl (70 %)	mm	226	226	227	228	228	228

GA-2

Alarmsystem til fedtudskiller med to sensorer: GA-SG1 sensor (fedtalarm-lagtykkelse) og GA-SG1-sensor (Blokering-høj væskestand) Sensor til fedtalarm installeres som ved GA-1 og blokeringssensor hænges mindst en rørdimension over vandspejl.

13.02.2024